



**АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2026

№ 78

г. Тында

Об утверждении Порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Тындинского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, Уставом Тындинского муниципального округа, администрация Тындинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Тындинского муниципального округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тындинского муниципального округа №560 от 23.06.2025 «Об утверждении Порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Тындинского муниципального округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального обнародования в соответствии с Уставом Тындинского муниципального округа и подлежит размещению на официальном сайте Тындинского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тындинского муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения В.И. Мартыненко.

Глава Тындинского
муниципального округа



Т.А. Лысакова

Порядок действий
по ликвидации аварийных ситуаций
на объектах ресурсоснабжения Тындинского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах ресурсоснабжения (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Тындинского муниципального округа, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, МКУ населенных пунктов, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Тындинского муниципального округа.

1.2. В настоящем Порядке под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на объектах ресурсоснабжения относятся:

- кратковременное нарушение ресурсоснабжения населения, объектов социальной сферы;
- полное ограничение ресурсоснабжения для населения, объектов социальной сферы;
- причинение вреда третьим лицам;
- разрушение объектов ресурсоснабжения (оборудования, сетей, зданий и сооружений);

1.4. Основными задачами ресурсоснабжающих и иных организаций являются обеспечение устойчивого ресурсоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности ресурсоснабжающих и иных организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;
- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным Порядком (планом) действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;
- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;
- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);
- доводить до единой дежурно-диспетчерской службы Тындинского муниципального округа (далее – ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении ресурсоснабжения, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах. При возникновении технологического нарушения немедленно происходит оповещение руководителей и диспетчера ЕДДС Тындинского округа.

ЕДДС Тындинского муниципального округа оповещает отдел мониторинга и контроля ГБУ АО «Дирекция развития коммунального комплекса» (далее МКА ГБУ АО «ДРКК») в течение 20 минут с момента возникновения технологического нарушения и далее оповещает каждые 30 минут о плановых сроках устранения, прохождения и завершения технологического нарушения.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения

телопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.

2. Цели и задачи Порядка

2.1. Целями Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;
- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Порядка являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;
- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;
- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Организация работ

3.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах ресурсоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских

служб (далее – ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.

Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице.

Наименование службы	№ телефона
Единая дежурно - диспетчерская служба (ЕДДС)	112, 84165658270; 89143888353
ОМВД России	102
Скорая медицинская помощь	03 103
Телефон службы спасения	112
Аварийно-диспетчерская служба электросетей ООО «РЭС»	84165648011
Аварийно-диспетчерская служба теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения АО «КСБ»	84165657633
Аварийно-диспетчерская служба теплоснабжения и водоснабжения АО «Прииск Соловьевский»	84165634404
Аварийно-диспетчерская служба теплоснабжения и водоснабжения ООО «Альтернатива»	84165654538; 89145816099
Аварийно-диспетчерская служба теплоснабжения и водоснабжения ООО «Капиталь»	89145620127

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах ресурсоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - незамедлительно.

К силам и средствам ликвидации аварий на объектах ресурсоснабжения относятся органы управления, силы и средства организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в функции которых входит решение задач обеспечения теплоснабжением, осуществляющих свою деятельность на территории Тындинского муниципального округа (далее - организации).

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- на муниципальном уровне - резервы финансовых и материальных ресурсов Тындинского муниципального округа;
- на объектовом уровне - резервы финансовых и материальных ресурсов организаций ресурсоснабжения;

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются решением Совета народных депутатов Тындинского муниципального округа Амурской области об утверждении бюджета на финансовый год.

3.3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий на объекте ресурсоснабжения, их состав и дислокация.

На территории Тындинского муниципального округа услуги по обеспечению населения ресурсоснабжением осуществляют четыре организации:

ООО «Альтернатива»; АО «Прииск Соловьевский», ООО «КапиталЪ», АО «Коммунальные системы БАМа».

Ресурсоснабжающими организациями созданы аварийно-восстановительные бригады в количестве 18 штук, которые укомплектованы квалифицированными специалистами в количестве 77 человек и необходимым оборудованием, в том числе спецтехникой в количестве 33 единиц.

Утверждены типовые инструкции по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, а также сформирован перечень материально-аварийного запаса необходимый для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

Аварийно-восстановительные бригады и спецтехника расположены в следующих населенных пунктах Тындинского муниципального округа:

наименование населенного пункта	количество бригад	количество человек в бригаде	количество спецтехники
Тындинский муниципальный округ, п. Аносовский	1	3	2
Тындинский муниципальный округ, п. Беленький	1	3	2
Тындинский муниципальный округ, п. Восточный	1	5	2
Тындинский муниципальный округ, п. Дипкун	1	3	2
Тындинский муниципальный округ, п. Кувыкта	1	5	2
Тындинский муниципальный округ, п. Ларба	1	5	2
Тындинский муниципальный округ, п. Лопча	1	4	2
Тындинский муниципальный округ, п. Маревый	1	4	2

Тындинский муниципальный округ, п. Могот	1	5	2
Тындинский муниципальный округ, п. Муртыгит	1	4	2
Тындинский муниципальный округ, п. Олекма	1	5	2
Тындинский муниципальный округ, с. Первомайское	1	5	2
Тындинский муниципальный округ, с. Соловьевск	1	3	1
Тындинский муниципальный округ п. Тутаул	1	5	2
Тындинский муниципальный округ с. Уркан	1	4	-
Тындинский муниципальный округ, п. Хорогочи	1	5	2
Тындинский муниципальный округ, п. Чильчи	1	4	2
Тындинский муниципальный округ п. Юктали	1	5	2

3.4. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах ресурсоснабжения.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на скорейшее восстановление ресурсоснабжения, в том числе подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплогенерирующих объектах (далее – ТГО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТГО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТГО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует ЕДДС в течение 10 мин. с момента возникновения аварийной ситуации, ЧС.

О сложившейся обстановке население информируется МКУ населенных пунктов через местную систему оповещения и

информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Тындинского округа.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации Тындинского муниципального округа.

3.5. Сценарий наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, источники (места) их возникновения:

Вид аварии	Причина аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	муниципальный
Остановка котельной	Прекращение подачи топлива	Прекращение нагрева воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах	объектовый (локальный)
Порыв тепловых сетей	Предельный износ, гидродинамические удары, несанкционированное механическое воздействие	Утечка, понижение давления в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в	муниципальный

	(человеческий фактор)	зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	
Порыв сетей водоснабжения	Предельный износ, гидродинамические удары, несанкционированное механическое воздействие (человеческий фактор) повреждение на трассе	Прекращение подачи воды потребителям, ограничение подпитки системы теплоснабжения.	муниципальный

3.6. Расчеты допустимого времени восстановления ресурсоснабжения:

1.	Полное, либо частичное прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период	до 6 часов
2.	Прекращение горячего водоснабжения	до 8 часов
3.	Разрушение или повреждение технических устройств (оборудования), повреждение сетей, нарушение технологических процессов, приведшее к прекращению или ограничению холодного водоснабжения населенного пункта или отдельного района, многоквартирного дома, жилого дома	до 8 часов
4.	Нарушение режима работы систем водоотведения и их закупорка, разрушение или повреждение технических устройств (оборудования), повреждение сетей, приведшее к прекращению или ограничению отведения сточных вод	до 4 часов
5.	Разрушение или повреждение технических устройств, приведшее к полному или частичному ограничению газоснабжения населения	до 4 часов
6.	Повреждение оборудования, вызвавшее снижение общей электрической нагрузки более чем на 50 % от заданной	до 8 часов

	диспетчерским графиком, приведшее к отключениям или ограничениям потребителей.	
--	--	--

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления Тындинского муниципального округа

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения			
1	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее – ДДС, АДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объёма последствий аварийной ситуации (количество населённых пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.	Немедленно	Дежурно-диспетчерские службы: -электроснабжающие организации: ООО «РЭС»; АО «ДРСК» -тепловодоснабжающие организации: АО «КСБ»; АО «Прииск Соловьевский», ООО «Альтернатива», ООО «КапиталЪ»
2	Оповещение ЕДДС Тындинского округа	Ч+ 0 ч. 10 мин.	Дежурно-диспетчерские службы: -электроснабжающие организации: ООО «РЭС»; АО «ДРСК» -тепловодоснабжающие


№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
			организации: АО «КСБ»; АО «Прииск Соловьевский», ООО «Альтернатива», ООО «КапиталЪ» МКУ населенных пунктов
3	Оповещение отдела МКА ГБУ АО ДРКК	Ч + 0 ч. 20 мин. Далее каждые 30 минут	ЕДДС Тындинского округа
3	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.	Ч+ (0 ч. 30 мин. – 01 ч. 00 мин.)	Дежурно-диспетчерские службы: -электроснабжающие организации: ООО «РЭС»; АО «ДРСК» -тепловодоснабжающие организации: АО «КСБ»; АО «Прииск Соловьевский», ООО «Альтернатива», ООО «КапиталЪ» МКУ населенных пунктов
4	При поступлении сигнала в Администрацию муниципального образования об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до ЕДДС; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)	Немедленно , но не позднее 20 мин. Ч + 1 ч. 30 мин.	Ответственный специалист, Начальник МКУ населенного пункта Тындинского муниципального округа
5	Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию Тындинского муниципального округа	Ч + 2 ч. 00 мин.	Дежурно-диспетчерские службы: -электроснабжающие организации: ООО «РЭС»; АО «ДРСК» -тепловодоснабжающие организации: АО «КСБ»;

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
			АО «Прииск Соловьевский», ООО «Альтернатива», ООО «КапиталЪ» Начальники МКУ населенных пунктов
6	Проведение заседания КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа, подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ «О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»	Ч+ (1 ч. 30 мин- 2 ч. 30 мин).	Председатель КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа Оперативный штаб КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа
7	Организация работы оперативного штаба при КЧС и Тындинского муниципального округа	Ч+2 ч. 30 мин.	Глава Тындинского муниципального округа
8	Уточнение (при необходимости): пунктов приёма эвакуируемого населения; Планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых	Ч + 2 ч. 30 мин.	Эвакоприёмная комиссия Тындинского муниципального округа. МКУ населенных пунктов
9	Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы Тындинского муниципального округа). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)	Ч+2 ч.30 мин.	Председатель КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа Оперативный штаб КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа
10	Выезд оперативной группы Тындинского муниципального округа в населённый пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации. Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием	Ч+ (2 ч. 00 мин - 3 ч. 00 мин).	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
	маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.		
11	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Тындинского муниципального округа	Ч+3 ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа
12	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	Ч+3 ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа
13	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости).	Ч+3 ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа, МКУ населенных пунктов
14	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения.	Ч+3 ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа. МКУ населенных пунктов
15	Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива; доведение информации до ОДС ЕДДС.	Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в послед. сутки).	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа. МКУ населенных пунктов
16	Организация контроля над устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения	В ходе ликвидации аварии.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа. МКУ населенных пунктов
17	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.	Ч+3 ч 00 мин.	МО МВД
18	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения	По решению председател я комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Тындинског о муниципального округа	Дежурно-диспетчерские службы: электроснабжающие организации: ООО «РЭС»; АО «ДРСК»; -тепловодоснабжающие организации: АО «КСБ»; АО «Прииск Соловьевский», ООО «Альтернатива», ООО «КапиталЪ» Начальники МКУ населенных пунктов
По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)			
1	Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Тындинского	Ч+24 ч. 00 мин	Председатель КЧС и ОПБ Оперативный штаб КЧС и ОПБ

№ п\п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
	муниципального округа о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ		Тындинского муниципального округа
2	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа	Дежурно-диспетчерские службы: электроснабжающие организации: ООО «РЭС»; АО «ДРСК»; -тепловодоснабжающие организации: АО «КСБ»; АО «Прииск Соловьевский», ООО «Альтернатива», ООО «КапиталЪ» Начальники МКУ населенных пунктов
3	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. Доведение информации до ЦУКС.	Через каждые 2 часа.	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа. МКУ населенных пунктов
4	Подготовка проекта распоряжения о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.	Секретарь КЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа
5	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	По завершении работ по ликвидации ЧС.	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа
6	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.	В течение месяца после ликвидации ЧС.	Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Тындинского муниципального округа

**Схема взаимодействия при угрозе и ликвидации аварийных ситуаций на объектах ресурсоснабжения
Тындинского муниципального округа**

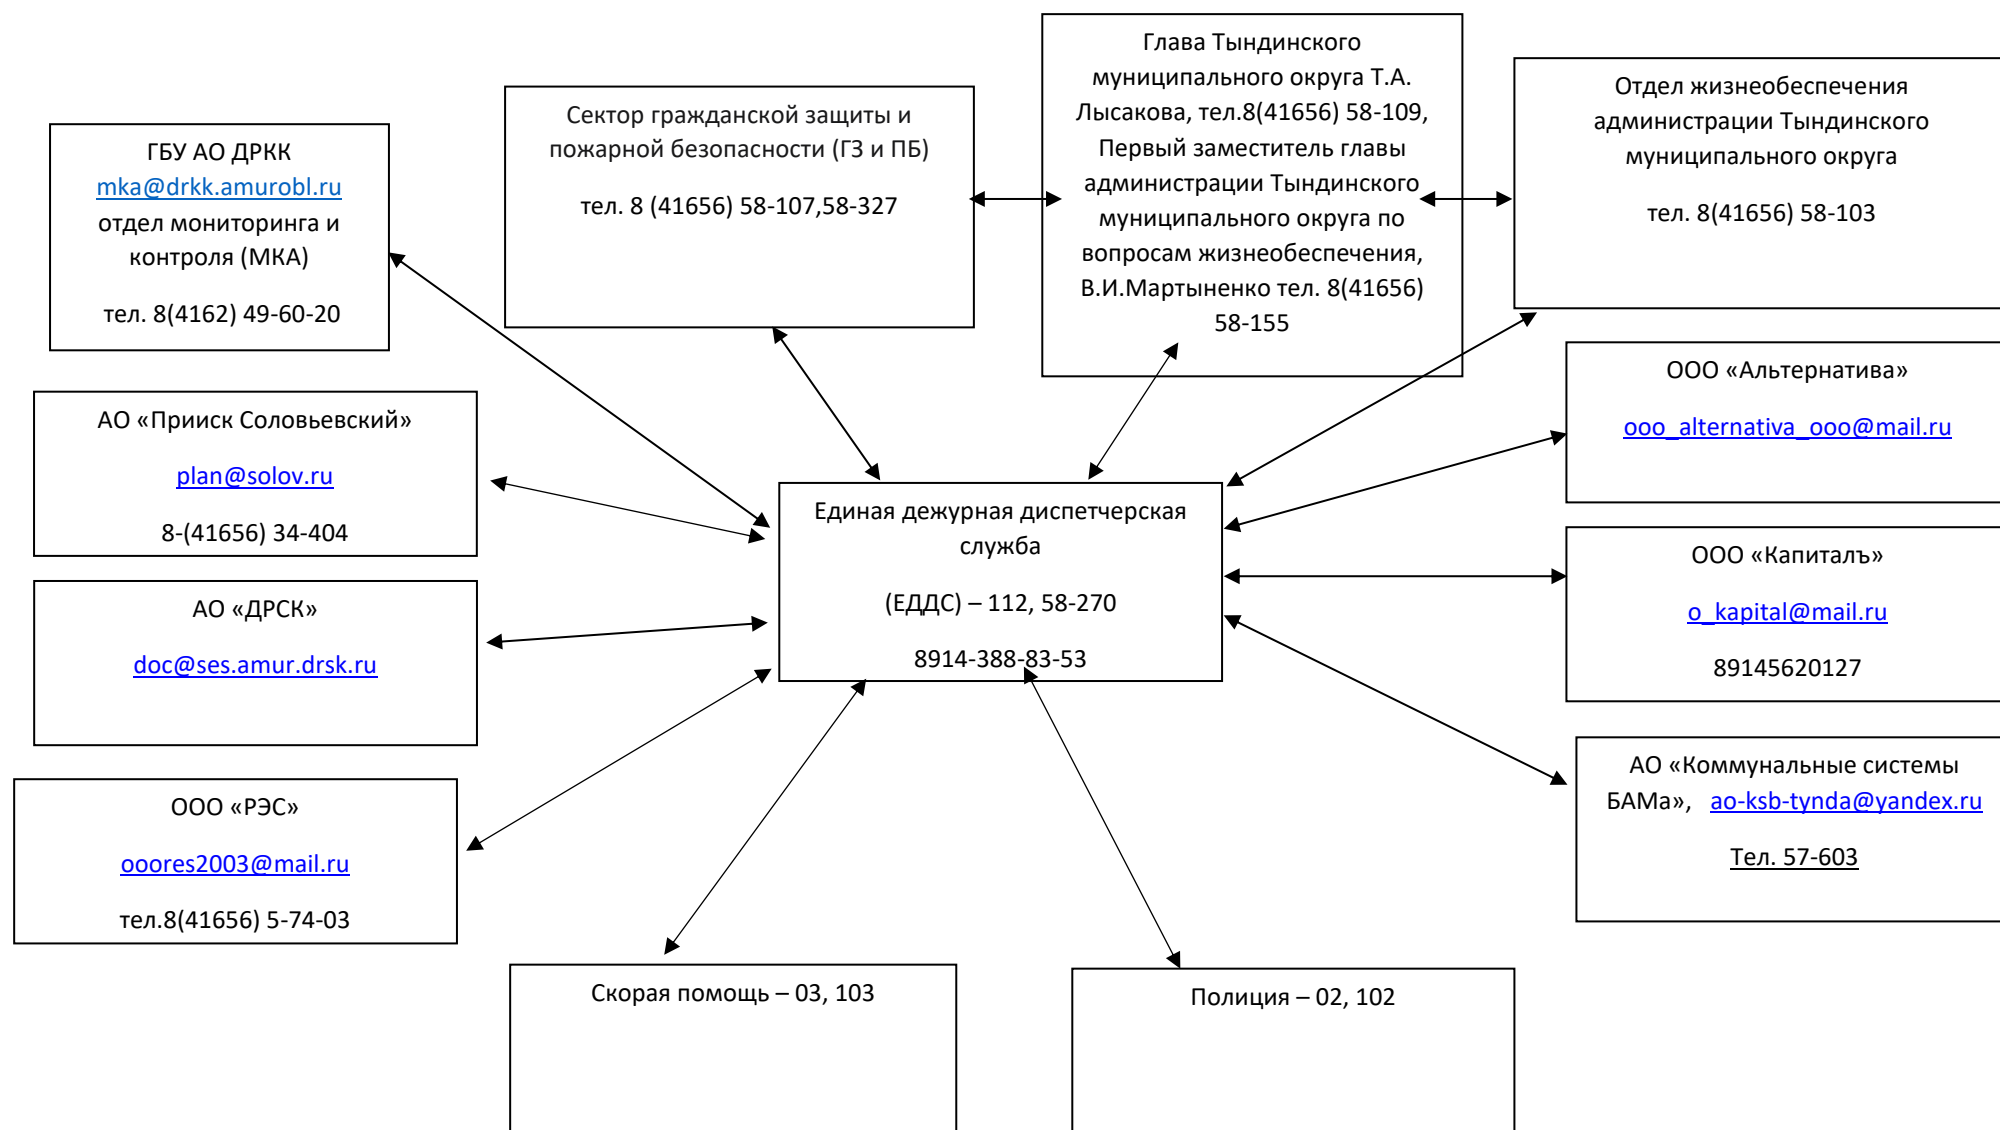

Перечень запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

№ п/п	Наименование оборудования, материалов и запасных частей	Ед. изм.	Количество (ед.изм.)
АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ			
1	ГАЗ 3813	шт	2
2	КАМАЗ 53212	шт	1
МАТЕРИАЛЫ			
1	Сталь листовая 3 х 1250 х 2500 Ст3	146 кг	2
2	Сталь листовая 4 х 1500 х 6000 Ст3	562 кг	2
3	Сталь листовая 6 х 1500 х 6000 Ст3	421 кг	1
4	Сталь листовая 8 х 1500 х 600 Ст3	168,48 кг	1
5	Сталь угловая 100 х 100 х 8 Ст3	288 кг	4
6	Швеллер 10У Ст3	312 кг	6
7	Швеллер 12У Ст3	372 кг	6
8	Швеллер 18У Ст3	98 кг	1
9	Электроды МР3 (3)	50 кг	1
10	Электроды МР3 (5)	50 кг	1
11	Задвижка стальная d 200	шт	2
12	Задвижка стальная d 150	шт	4
13	Паронит ПОН-Б 2 мм	лист	3
14	Паронит ПОН-Б 4 мм	лист	6
15	Прожектор	шт	1
16	Тепловое реле	шт	6
17	Аварийный запас дизельного топлива	кг	1 500
18	Лампы освещения	шт	100
19	Контакты силовые электрические	шт	6
20	Кабельные наконечники	шт	28
21	Труба стальная водогазопроводная 15 х2,8 Ст3	шт	10
22	Труба стальная водогазопроводная 100 х4,5 Ст3	шт	16